

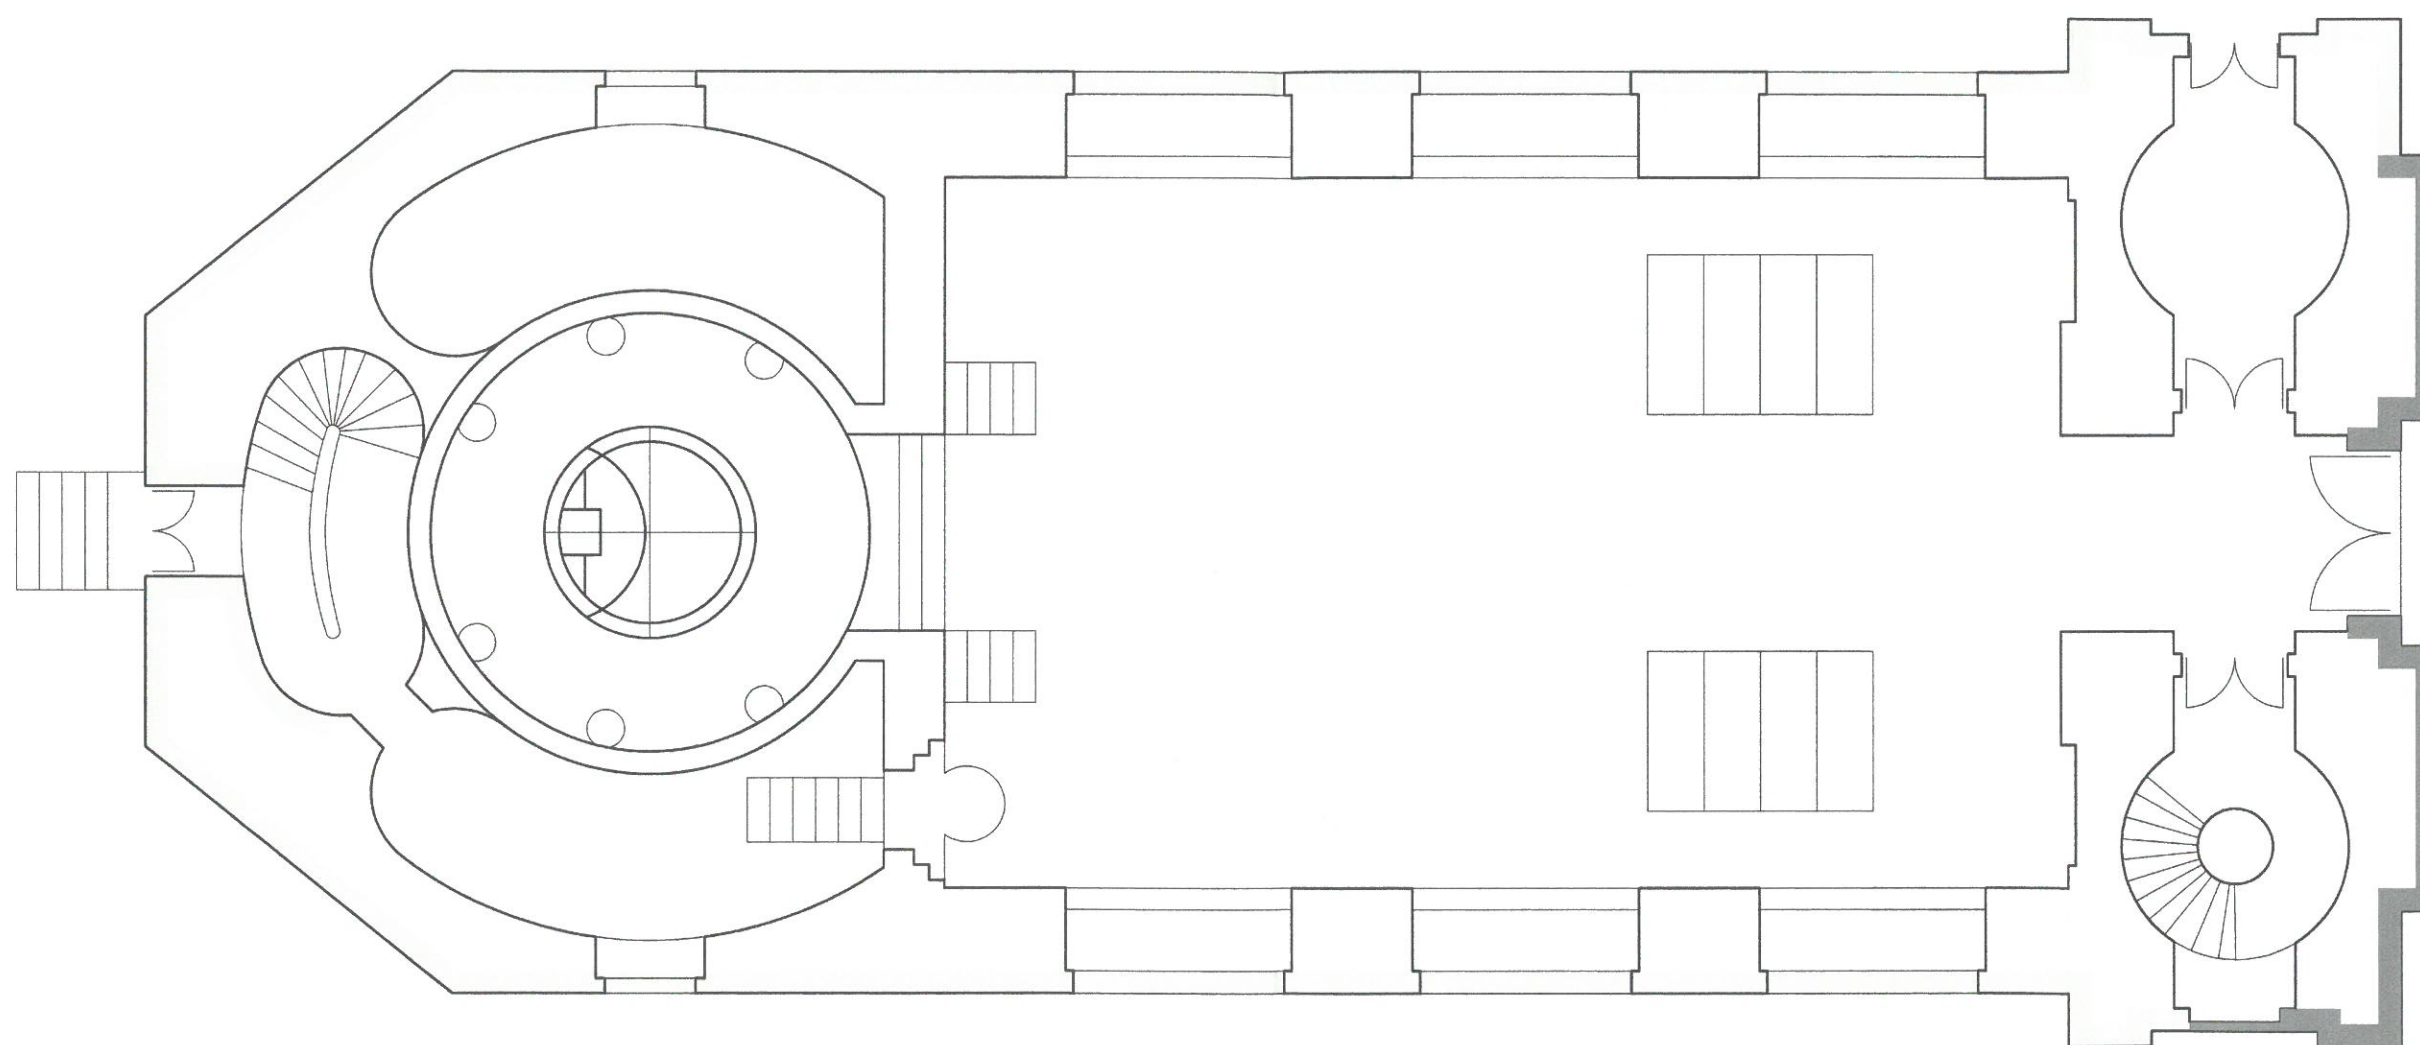


KOŚCIÓŁ NMP W SUSERZU
SCHEMAT NAPRAW
TYNKI RENOWACYJNE

LEGENDA:	
TYNKI RENOWACYJNE:	
	NA WYSOKOŚĆ COKOŁU
	NA WYSOKOŚĆ 2,0-2,5m POWYŻEJ GRUNTU



20



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
w Warszawie
DELEGATURA W PŁOCKU
09-400 Płock, ul. Zduńska 13A
tel. 262 76 71, fax 262 76 60

NAZWA: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA WYKONANIU IZOLACJI I RENOWACJI MURÓW PRZYZIEMIA KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. WNIĘBOWIĘCIA NMP W SUSERZU, GM. SZCZAWIN KOŚCIELNY		NR RYS. A.02
ADRES OBIEKTU: SUSERZ, GM. SZCZAWIN KOŚCIELNY, DZ. GEOD. NR 309		SKALA: 1:100
PRZEDMIOT: SCHEMAT NAPRAW - TYNKI RENOWACYJNE		DATA: LUTY 2024
OPRACOWAŁ: mgr inż. bud. WOJCIECH MARAT mgr inż. ANDRZEJ BONARSKI		NR UPRAWNIENIENI: LOD/3405/WBKb/17 SWK/0004/PWBKb/18
		PODPIS: 